Linea Saronni 600 x 5 mm / Linea Saronni 600 x 3 mm

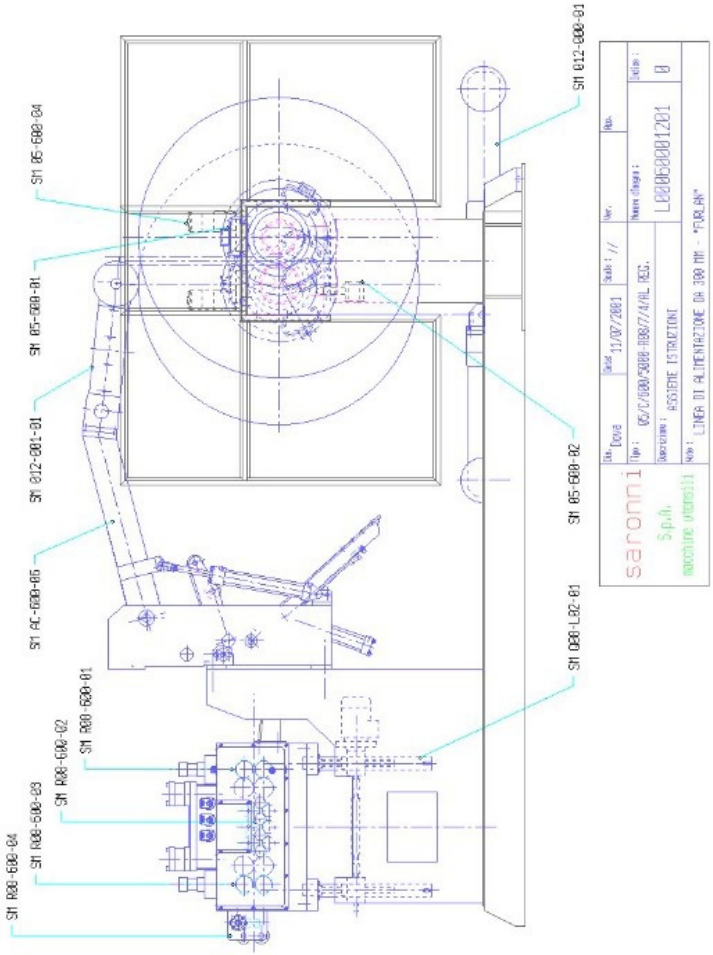

- Marca Saronni
- Capacità 600 x 5 mm
- Anno 2001 CE
- Matricola L00060001201
- Tipo 05/C/600/5000
- GRUPPO SVOLGITORE Tipo 05 / B / 600 / 5000
- * Larghezza min. ÷ max. nastro mm. 100 ÷ 600
- * Ø interno rotolo min. ÷ max. mm. 460 ÷ 520
- * Ø esterno rotolo min. ÷ max. mm. 700 ÷ 1400
- * Spessore nastro min. ÷ max. 350 x 5 * 250 x 6 mm. 0,6 ÷ 4
- * Peso del rotolo Kg. 5000+5000
- * Velocità di uscita del nastro del gruppo raddr.-alimentatore m / 1' 2 ÷ 40
- COMPONENTI IDRAULICI
- Blocco 2 Posti Y3003 Y3007 Con Ritgno Di Linea Ft 257/6 38
- Svolgitura Mandrino 1 E 2
- N°2 Elettrovalvola Duplomatic Md1d-S1/50 + N°2 Valvola Di Massima Pressione

SIDICOM
Sede Amm/Comm.:
Via Bachelet, 20
35010 LIMENA (PD) -ITALY

Sede Amm/Comm.:
Via Bachelet, 20
35010 LIMENA (PD) -ITALY

Tel. +39 049 769998 - Fax. +39 049 767778
www.sidicom.it - email: commerciale@sidicom.it

- Duplomatic Mcd4-Dt/50 + N°2
- Motore Danfoss Con Freno Omr 100 Fl
- Blocco 2 Posti Y3011 Y3015
- Espansione Mandrini 1 E 2
- N°2 Elettrovalvola Duplomatic Md1d-S3/50 + N°2 Valvola Di Ritegno Duplomatic Mvpp-
- D/50 + N°2 Cilindro
- Saronni Ø 160/110*60
- Componenti Pneumatici
- F.R.L. Festo Loe-D-Mini + Lfr –D-Mini
- Sblocco Colonna
- N°1 Elettrovalvola Festo Mfh 5-1/8b 19758 + N°1 Pistone Saronni Ø 90
- Raddrizza alimentante
- Tipo: R08/600/7/4/AL
- Matricola: L00060001201
- Anno di costruzione: 2001
- RADDRIZZATORE ÷ ALIMENTATORE TIPO R 08 / 600 / 7 / 4 / AL
- * Prestazione richiesta con passo mm. 200 (180°) Colpi / 1' 60
- * Rulli di avanzamento Ø m. 95
- * Controllo elettronico PLC SIEMENS S7 300 Con pannello operatore OP 7.
- * Motore DUSTERLOH m.3 66
- * Rapporto ingranaggi 1 ÷ 7,46
- * Motore passo - passo ORIENTAL MOTOR TIPO 4 FASI
- * Servovalvola H + L TIPO SVIR 14
- IDENT-NR.:58165022 AUSFHRG.:SSH200-249G5/066-03 FERT.-NR.: 375350201
- [X] DISPOSITIVO DI REGOLAZIONE IN ALTEZZA Motorizzato con corsa max. di
- mm. 150 con altezza scorrimento nastro da terra mm. 1350 ± 75
- [X] LUBRIFICAZIONE Ingranaggi del riduttore in bagno d’olio
- [X] IMPIANTO ELETTRICO VEDI SOTTO
- [X] DISPOSIZIONE LINEA
- * Guide del nastro Autocentranti a com. manuale.
- * Senso di alimentazione Da DESTRA a SINISTRA
- * Svolgitura Superiore.
- * Tensione del circuito principale 400 V. 50 ÷ 60 Hz.
- * Tensione dei comandi ausiliari ed elettrovalvole 24 V. D. C.
- * Tensione CPU, ingressi e uscite PLC 24 V. D. C.

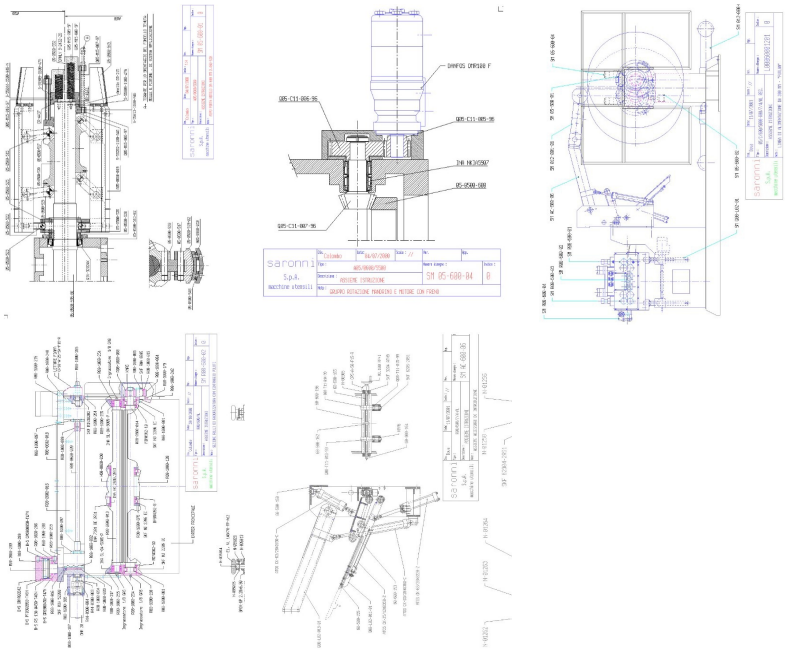

SIDICOM
Sede Amm/Comm.:
Via Bachelet, 20
35010 LIMENA (PD) -ITALY

Sede Amm/Comm.:
Via Bachelet, 20
35010 LIMENA (PD) -ITALY

Tel. +39 049 769998 - Fax. +39 049 767778
www.sidicom.it - email: commerciale@sidicom.it